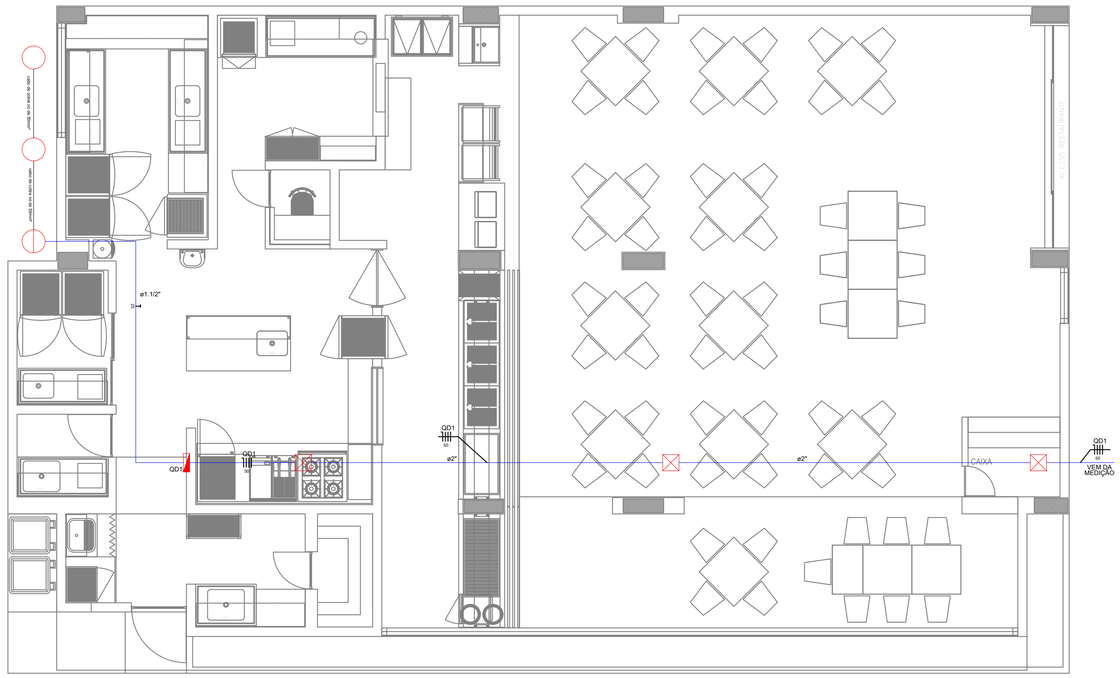

Legenda:

- Quadro de distribuição metálico de embutir - h=1,50m do piso
- CAIXA DE SOBREPOR DE 300X300X300mm, FIXADA NO TETO
- CAIXA DE INSPEÇÃO COM HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4"X2.50m COM CONECTOR
- HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4"X2.50m COM CONECTOR
- Eletroduto de PVC Rígido - dimensões informado em planta
- Cabo de cobre nú de 50mm²

Notas:

1 - CABOS NÃO COTADOS CONSIDERAR SENDO DE 1,5mm²

2 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS CONSIDERAR SENDO DE 3\4"

3 - CORES DOS CONDUTORES:
FASE R -VERMELHO
FASE S - BRANCO
FASE T - PRETO
NEUTRO - AZUL CLARO
TERRA - VERDE
RETORNO - AMARELO

4 - TODAS AS TOMADAS DEVEM SER 2P+T PADRÃO BRASILEIRO

5 - TODO O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER ATERRADO CONFORME NBR 5410

6 - CABOS DE TERRA UTILIZAR NA COR VERDE OU VERDE E AMARELO

7 - CABOS DE NEUTRO UTILIZAR NA COR AZUL CLARO

8 - TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO TER CURVA DE DISPARO TIPO C

9 - Todas as luminárias serão reutilizadas

DATA	REVISÃO	DESIÇÃO
Setembro/2018	R0	EMISSÃO INICIAL

RJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Arnaldo Bastos, 67, Santo Amaro - Recife / PE
CEP: 50.610-130
CNPJ: 15.290.664/0001-00

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Rua da Aurora, 288, Boa vista - Recife / PE
CEP: 50.050-910
CNPJ: 11.435.633/0001-49

Projetista: Rafael José Formiga Neves - EA: PE38281

Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO RESTAURANTE O PORTO, LOCALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Projeto: PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Conteúdo: ALIMENTAÇÃO DO QUADRO GERAL

Contrato: 2018NE000588

COLABORADORAS	DATA	ESCALA NUMÉRICA	PRANCHA
	20 setembro 2018	1/50	01/03

Arquivo:
tce-porto-ie-r00.dwg